

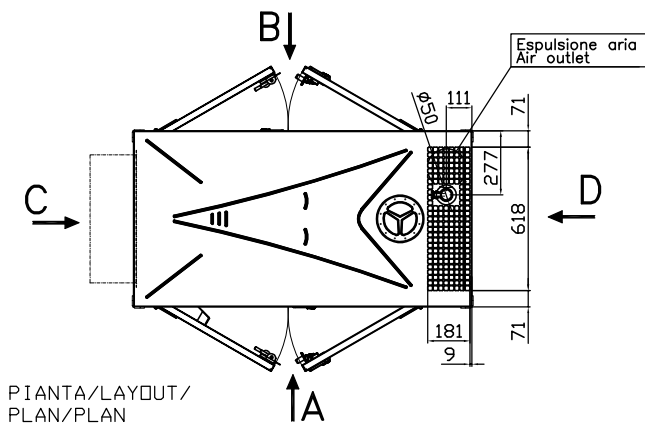
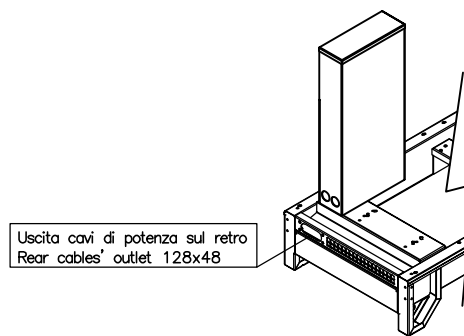
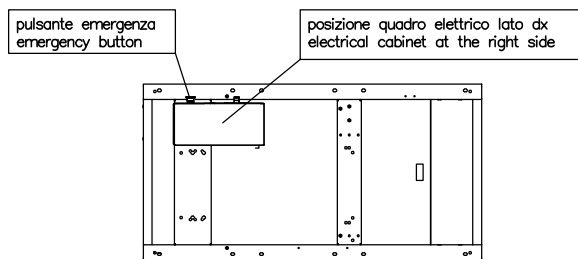
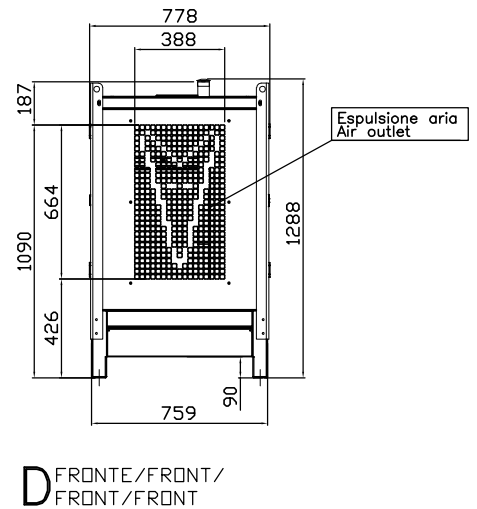
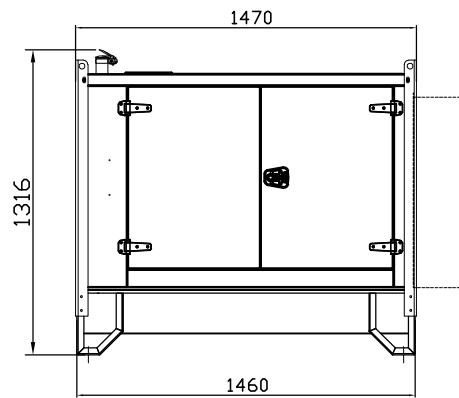


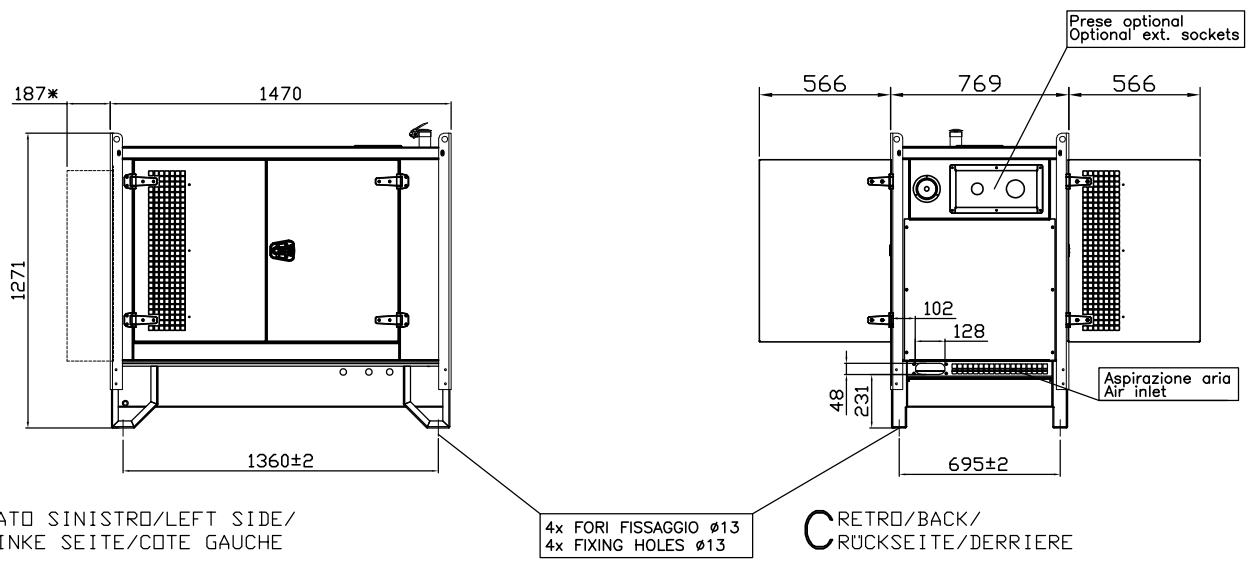

NOTE:

- Per le dimensioni di g.e. diversi dalla versione standard a 400V 50Hz contattare l'ufficio commerciale.
- For generating set dimensions that differ from those of the standard version at 400V 50Hz please contact the sales office.

04	20/11/2017	Aggiornati componenti revisionato layout / Components review, new layout			
03	21/01/2010	Nuovo cofano; aggiunte prolunghe optional / New canopy, optional extensions added			
REVISIONE/ISSUE	DATA/DATE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:			
	OGGETTO/ITEM:		DISEGNO/DRAWING:		NOTE/NOTES:
	G.E. FOX2 GEN-SET FOX2		N° 105000000015-000-04		
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION:		DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:
	PIANTA E VISTE LATERALI PLANT AND SIDE VIEWS		Paolo M.	Ivan A.	Ezio B.
			TAV./SHEET: 01/02		
VERSION/VERSION:	ALTERNATORE/ALTERNATOR:	TELAIO/BASEFRAME:	RADIATORE/RADIATOR:		
*P9+MC *P14/15/21	--	FOX02/08	-		
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione. According to the law we reserve us the right of property. The law forbids the reproduction.					
© VISA spa - VIA 1° MAGGIO, 55 - 31043 FONTANELLE TV - ITALY					

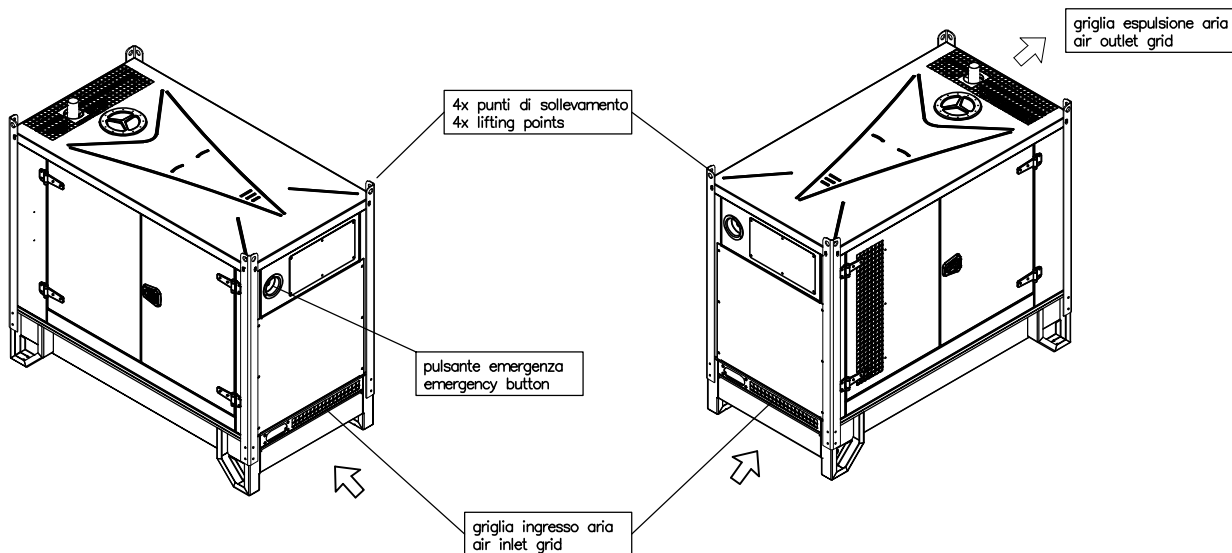


PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE:


- La sezione netta del convogliatore di espulsione aria, fino ad una lunghezza massima di 1 metro, (non compreso nella fornitura standard) deve essere pari almeno alla sezione della griglia di espulsione posta sul cofano + 25 %.
- La sezione netta del foro di aspirazione aria deve essere pari almeno a 0,35m².
- Riferimento condizioni ambientali ISO8528-1.

INSTRUCTIONS FOR INDOOR INSTALLATION:

- The air outlet conveyor's net section, up to a maximum length of 1 meter, (not included as a standard) must be equal to the grill outlet's section found on the canopy +25%.
- The air inlet hole's net section must be equal to 0,35m².
- Refer to environmental conditions ISO8528-1.

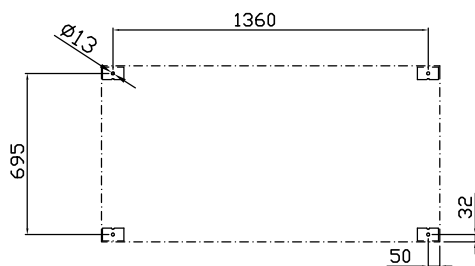

4 PUNTI DI INSTALLAZIONE / 4 INSTALLATION POINTS

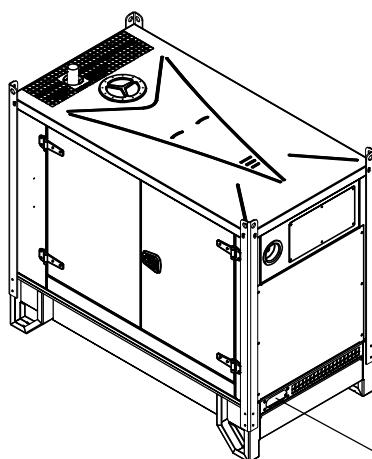

Uscita cavi di potenza sul retro
Rear cables' outlet 128x48

NOTE:

- Per le dimensioni di g.e. diversi dalla versione standard a 400V 50Hz contattare l'ufficio commerciale.
- For generating set dimensions that differ from those of the standard version at 400V 50Hz please contact the sales office.

04	20/11/2017	Aggiornati componenti revisionato layout / Components review, new layout			
03	21/01/2010	Nuovo cofano; aggiunte prolunghie optional / New canopy, optional extensions added			
REVISIONE/ISSUE	DATA/DATE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:			
	OGGETTO/ITEM:		DISEGNO/DRAWING:		NOTE/NOTES:
	G.E. FOX2 GEN-SET FOX2		N° 105000000015-000-04		
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION:		DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:
	PIANTA E VISTE LATERALI PLANT AND SIDE VIEWS		Paolo M.	Ivan A.	Ezio B.
			TAV./SHEET		
VERSION/VERSION:		ALTERNATORE/ALTERNATOR:	TELAIO/CHASSISFRAME:	RADIAZIONE/RADIATOR:	
*P9+MC *P14/15/21		--	FOX02/08	-	
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione. According to the law we reserve us the right of property. The law forbids the reproduction.					
© VISA spa - VIA 1° MAGGIO, 55 - 31043 FONTANELLE TV - ITALY					